


PN 16 до 40 · Class 125 до 300







DN 15 до 400 · NPS ½ до 10

G 3/8 до 1 · ½ до 1 NPT

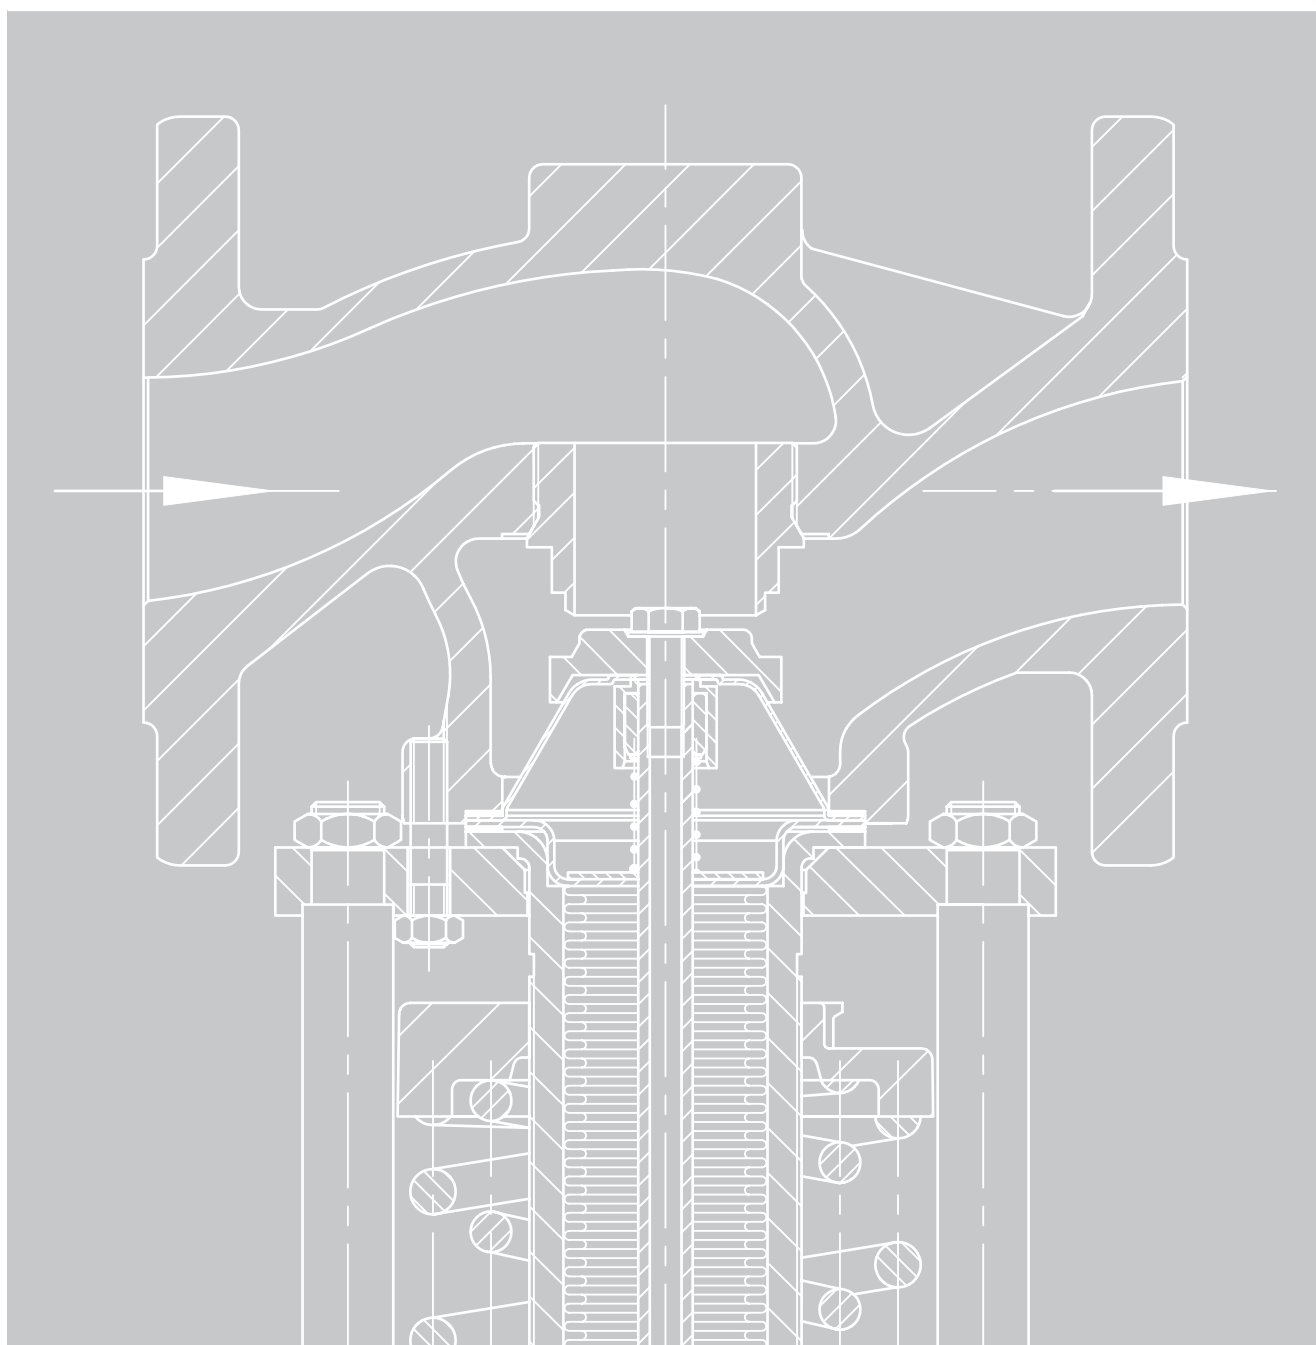






-10 до +350 °C · 15 до 660 °F



## Редукционные клапаны • Клапан закрывается при повышении давления на выходе клапана









Применяется для ...	Водяной пар	•	•	•	•	•	
	Вода и другие жидкости	•	•	•	•	•	•
	Масло	•	•	•	•	•	•
	Газообразные среды <sup>1)</sup>	•	•	•	•	•	•
	Центральное отопление						
Соединение	Внутренняя резьба				•	•	
	Патрубки под приварку						•
	Патрубки под резьбу						
	Фланцы	•	•	•	•	•	
Номинальный диаметр DN	15 до 100	125 до 250	125 до 400	15, 25, 40, 50	15 до 50	15	
Подсоединение G				½ до 1			
Номинальное давление PN	16 до 40	16 до 40	16 до 40	25	16/40/160	40/50/63	
Допуст. температура, макс. °C	350	350	350	200	200	±200	
Диап. зад. значений бар	0,005 до 28	0,05 до 2,5	1 до 28	0,2 до 20	0,005 до 12	1 до 40	
Материал корпуса	Латунь						•
	Красная латунь				•		
	Серый чугун	•	•	•			
	Чугун с шар. граф.	•	•	•	•		
	Углеродистая литая сталь	•	•	•	•		
	Нержавеющая сталь	•	•	•	•	•	
Тип	41-23 <sup>4)</sup>	2422/2424 <sup>4)</sup>	2333 <sup>4) 5)</sup>	44-0 B <sup>4)</sup>	M 44-2	2357- ...	
Типовой лист T...	2512	2547	2552	2628	2530	2557/58/59/60	
							

## Перепускные клапаны • Клапан открывается при повышении давления на входе клапана





Применяется для ...	Водяной пар		•	•	•	•	•
	Вода и другие жидкости	•	•	•	•	•	•
	Масло	•	•	•	•	•	•
	Газообразные среды <sup>1)</sup>	•	•	•	•	•	•
	Центральное отопление						
Соединение	Внутренняя резьба					•	•
	Патрубки под приварку	•					• <sup>2)</sup>
	Патрубки под резьбу	•					
	Фланцы	•	•	•	•		•
Номинальный диаметр DN	15 до 50	15 до 100	125 до 250	125 до 400	15, 25, 40, 50	15 до 50	15
Подсоединение G					½ до 1		
Номинальное давление PN	25	16 до 40	16 до 40	16 до 40	25	25	40/50/63
Допуст. температура, макс. °C	150	350	350	350	200	200	±200
Диап. зад. значений бар	0,1 до 11	0,005 до 28	0,05 до 2,5	1 до 28	0,2 до 20	0,005 до 12	1 до 40
Материал корпуса	Латунь						•
	Красная латунь	•				•	
	Серый чугун		•	•	•		
	Чугун с шар. граф.	• <sup>3)</sup>	•	•	•	•	
	Углеродистая литая сталь		•	•	•		
	Нержавеющая сталь		•	•	•	•	•
Тип	44-7	41-73 <sup>4)</sup>	2422/2425 <sup>4)</sup>	2335 <sup>4) 5)</sup>	44-6 B <sup>4)</sup>	M 44-7	2357-...
Типовой лист T...	2723	2517	2549	2552	2626	2532	2557/58/59/60
							

<sup>1)</sup> Исполнение для горючих газов по запросу. <sup>2)</sup> Патрубки под пайку. <sup>3)</sup> DN 32 до 50. <sup>4)</sup> Также в исполнении JIS. <sup>5)</sup> Альтернатива: пилотный универсальный регулятор Тип 2334.

## Редукционные клапаны · Клапан закрывается при повышении давления на выходе клапана

							•	
	•	•	•	•			•	•
	•	•	•	•				
	•	•	•	•	•	•		•
		•		•		•		
			•					
	• <sup>4)</sup>		•	•	•	•	•	•
	15 до 50	15, 25, 40, 50 ½ до 1	15 до 50	3/8 до ½	15 до 50	15, 25 ½ до 1	15, 20 и 25	15 до 50
	10 <sup>5)</sup>	25	25	16	16 до 40	25	25 и 40	40
	130	200	150	50	60	60	170	80
	0,3 до 6	0,2 до 20	0,5 до 10,5	0,2 до 10	0,005 до 5	0,005 до 1	0,3 до 3	0,8 до 16
				•				
		•	•		•			
			• <sup>1)</sup>		•	•	•	
					•		•	
	• <sup>2)</sup>	•			•	•		•
	<b>2371-11</b>	<b>44-1 B<sup>3)</sup></b>	<b>44-2</b>	<b>50 ES/EM</b>	<b>2405</b>	<b>2407</b>	<b>2434</b>	<b>2373</b>
	2640	2626	2623	2555	2520	2524	2504	2534
								





## Перепускные клапаны · Клапан открывается при повышении давления на входе клапана

								•
	•							•
	•			•		•		•
						•		
	•							
	• <sup>4)</sup>			•		•		•
	15 до 50		15 до 50		15, 25 ½ до 1		15 до 50	
	10 <sup>5)</sup>		16 до 40		25		40	
	130		60		60		80	
	0,3 до 6		0,005 до 5		0,005 до 1		0,8 до 16	
				•				
				•		•		
				•				
	• <sup>2)</sup>			•		•		•
	<b>2371-00/01</b>		<b>2406</b>		<b>2408</b>		<b>2375</b>	
	2642		2522		2528		2536	
								






<sup>1)</sup> DN 32 до 50 · <sup>2)</sup> Материал: 1.4404 · <sup>3)</sup> Также в исполнении JIS. · <sup>4)</sup> Дополн. резьбовые и зажимные соединения. · <sup>5)</sup> Макс. рабочее давление 10 бар.

## Предохранительные отсечные клапаны (SAV) · Клапан закрывается при повышении давления на выходе клапана ·

Сертифицирован по типовым испытаниям TÜV







Применяются для ...	Водяной пар				
	Вода и другие жидкости	•	•	•	•
	Масло				
	Газообразные среды <sup>1)</sup>	•	•	•	
	Центральное отопление	•	•	•	•
Соединение	Внутренняя резьба				
	Патрубки под приварку	•	•		•
	Патрубки под резьбу	•	•		
	Фланцы	•	•	•	
	Номинальный диаметр DN	15 до 50	15 до 50	15 до 100	65 до 250
Номинальное давление PN	25	25	16 до 40	16 до 40	
Допустимая температура °C	150	150	150	150	
Диапазон задаваемых значений бар	2 до 10,5	2 до 10,5	2 до 10,5	1 до 10,5	
Материал корпуса	Латунь				
	Красная латунь	•	•		
	Серый чугун			•	•
	Чугун с шаровидным графитом	• <sup>1)</sup>	• <sup>1)</sup>	•	•
	Углеродистая литая сталь			•	•
Нержавеющая сталь					
<b>Тип</b>	<b>44-3</b>	<b>44-9</b>	<b>36-3</b>	<b>33-1</b>	
<b>Типовой лист Т...</b>	<b>2623</b>	<b>2630</b>	<b>2546</b>	<b>2551</b>	
					

## Предохранительные перепускные клапаны (SÜV) · Клапан открывается при повышении давления на входе клапана · Сертифицирован по типовым испытаниям TÜV






Применяются для ...	Водяной пар					•
	Вода и другие жидкости	•	•	•	•	•
	Масло					•
	Газообразные среды <sup>1)</sup>	•		•	•	•
	Центральное отопление	•	•	•		• <sup>2)</sup>
Соединение	Внутренняя резьба					•
	Патрубки под приварку	•				
	Патрубки под резьбу	•				
	Фланцы	•	•	•	•	
	Номинальный диаметр DN	15 до 50	15 до 50	125 до 250	65 до 250	15 до 250
Номинальное давление PN	25	16 до 40	16 до 40	16 до 40	16 до 40	
Допуст. температура, макс. °C	150	150	350	150	150/350	
Диапазон задаваемых значений бар	2 до 11	2 до 11	0,05 до 2,5	1 до 11	1 до 10	
Материал корпуса	Латунь					
	Красная латунь	•	•			
	Серый чугун			•	•	•
	Чугун с шаровидным графитом	• <sup>1)</sup>	• <sup>1)</sup>	•	•	•
	Углеродистая литая сталь			•	•	•
Нержавеющая сталь					•	
<b>Тип</b>	<b>44-4</b>	<b>44-8</b>	<b>36-8</b>	<b>33-7</b>	<b>Тип 1/4/8/9/2401</b>	
<b>Типовой лист Т...</b>	<b>2632</b>	<b>2723</b>	<b>2546</b>	<b>2551</b>	<b>2519</b>	
					 Устройство безопасности	

<sup>1)</sup> DN 32 до 50 · <sup>2)</sup> Ограничители давления по типовым испытаниям

**Редукционные клапаны** • Клапан закрывается при повышении давления на выходе клапана

Применяются для ...	Водяной пар	•	•	•	•		
	Вода и другие жидкости	•	•	•		•	•
	Масло	•	•	•		•	•
	Газообразные среды <sup>1)</sup>	•	•	•		•	•
	Центральное отопление						
Соединение	Внутренняя резьба					•	•
	Патрубки под приварку						
	Патрубки под резьбу						
	Фланцы	•	•	•			• <sup>5)</sup>
Номинальный диаметр NPS Подсоединение	½ до 4	6 до 10	6 до 10	½ до 1 NPT	½ до 1 NPT	½ до 2	
Class	125 до 300	125 до 300	125 до 300	250	250	150 <sup>4)</sup>	
Допуст. температура, макс. °F	660	660	660	390	300	266	
Диап. зад. значений psi	0,075 до 230	0,75 до 35	14,5 до 400	3 до 290	3 до 290	5 до 90	
Материал корпуса	Красная латунь (C83600)				•	•	
	Серый чугун (A126B)	•	•	•			
	Угл. лит. сталь (A216WCC)	•	•	•			
	Нерж. сталь (A351CF8M)	•	•	•	•	•	• <sup>3)</sup>
Тип	<b>41-23</b>	<b>2422/2424</b>	<b>2333 <sup>2)</sup></b>	<b>44-0 B</b>	<b>44-1 B</b>	<b>2371-11</b>	
Типовой лист T...	2513	2548	2554	2629	2627	2640	
							

**Перепускные клапаны** • Клапан открывается при повышении давления на входе клапана



Применяются для ...	Водяной пар	•	•	•	•		
	Вода и другие жидкости	•	•	•	•		•
	Масло	•	•	•	•	•	•
	Газообразные среды <sup>1)</sup>	•	•	•	•	•	•
	Центральное отопление						
Соединение	Внутренняя резьба					•	
	Патрубки под приварку						• <sup>5)</sup>
	Патрубки под резьбу						
	Фланцы	•	•	•			• <sup>5)</sup>
Номинальный диаметр NPS	½ до 4	6 до 10	6 до 10	½ до 1 NPT	½ до 2		
Class	125 до 300	125 до 300	125 до 300	250	150 <sup>4)</sup>		
Допуст. температура, макс. °F	660	660	660	390	266		
Диап. зад. значений psi	0,075 до 230	0,75 до 35	14,5 до 400	3 до 290	5 до 90		
Материал корпуса	Красная латунь (C83600)				•		
	Серый чугун (A126B)	•	•	•			
	Угл. лит. сталь (A216WCC)	•	•	•			
	Нерж. сталь (A351CF8M)	•	•	•	•	• <sup>3)</sup>	
Тип	<b>41-73</b>	<b>2422/2425</b>	<b>2335 <sup>2)</sup></b>	<b>44-6 B</b>	<b>2371-00/01</b>		
Типовой лист T...	2518	2550	2554	2627	2642		
							

<sup>1)</sup> Исполнение для горючих газов по запросу. <sup>2)</sup> Альтернатива: пилотный регулятор Тип 2334. <sup>3)</sup>



Материалы: 316L. <sup>4)</sup> Макс. рабочее давление 150 psi.

<sup>5)</sup> Дополн. резьбовые и зажимные соединения.

**Редукционные клапаны** • Клапан закрывается при повышении давления на выходе клапана

Применяется для ...	Водяной пар		
	Вода и другие жидкости		
	Масло		
	Газообразные среды <sup>1)</sup>	•	•
	Центральное отопление		
Соединение	Внутренняя резьба		•
	Патрубки под приварку		
	Патрубки под резьбу		
	Фланцы	•	
Номинальный диаметр	NPS	½ до 2	½ до 1 NPT
Подсоединение			
Class		125 до 300	250
Допуст. температура, макс.	°F	140	140
Диапазон задаваемых значений	psi	0,075 до 75	0,075 до 15
Материал корпуса	Красная латунь (C83600)		
	Серый чугун (A126B)	•	
	Углеродистая литая сталь (A216WCC)	•	
	Нержавеющая сталь (A351CF8M)	•	•
Тип		<b>2405</b>	<b>2407</b>
Типовой лист T...		2521	2525
			

**Перепускные клапаны** • Клапан открывается при повышении давления на входе клапана

Применяется для ...	Водяной пар		
	Вода и другие жидкости		
	Масло		
	Газообразные среды <sup>1)</sup>	•	•
	Центральное отопление		
Соединение	Внутренняя резьба		•
	Патрубки под приварку		
	Патрубки под резьбу		
	Фланцы	•	
Номинальный диаметр	NPS	½ до 2	½ до 1 NPT
Подсоединение			
Class		125 до 300	250
Допуст. температура, макс.	°F	140	140
Диапазон задаваемых значений	psi	0,075 до 75	0,075 до 15
Материал корпуса	Красная латунь (C83600)		
	Серый чугун (A126B)	•	
	Углеродистая литая сталь (A216WCC)	•	
	Нержавеющая сталь (A351CF8M)	•	•
Тип		<b>2406</b>	<b>2408</b>
Типовой лист T...		2523	2529
			

<sup>1)</sup> Исполнение для горючих газов по запросу.

### Принцип действия

Регуляторы давления прямого действия представляют собой устройства, которые для регулирования используют энергию рабочей среды и при этом развивается достаточное усилие для приведения в действия регулирующего органа – штока плунжера и плунжера.

Такие регуляторы состоят из клапана и привода, открывающего или закрывающего клапан при изменении давления. Эти приборы являются пропорциональными регуляторами. Всякому отклонению от установленного заданного значения соответствует определенное положение плунжера клапана.

### Редукционные клапаны

Редукционные клапаны или редукционные установки снижают и стабилизируют давление среды после источника высокого давления так, что на стороне потребителя, несмотря на изменения расхода, давление среды остается практически постоянным.


Регулируемое давление  $p_2$  (регулирующая величина  $x$ ) создаёт на поверхности мембраны А пропорциональное регулирующей величине усилие  $F_m = p_2 \cdot A$ . Это усилие, соответствующее действующему в данный момент давлению, передается на шток плунжера и сравнивается с усилием пружины задатчика  $F_s = \text{заданному значению } w$ . Усилие  $F_s$  можно установить с помощью задатчика. При изменении давления  $p_2$  и соответственно усилия  $F_m$ , плунжер клапана будет перемещаться до тех пор, пока  $F_m = F_s$ .

В конструкции, представленной на рис. 1.1, клапан закрывается, если регулируемое давление начинает возрастать. В данном случае прибор работает в качестве редукционного клапана, поддерживающего существующее на выходе клапана давление  $p_2$  на установленном задатчиком значении.

### Перепускной клапан


Регулируемый параметр  $p_1$  отбирается в корпусе клапана и подается на внутреннюю сторону тарельчатой пружины привода. Усилие привода  $F_x = p_1 \cdot A$  сравнивается на штоке плунжера с усилием  $F_s = \text{заданного значения } w$  задатчика. В инерционном состоянии ( $x=w$ )  $F_x = F_s$ . Если давление  $p_1$  возрастает, то увеличивается усилие на приводе, а подъем плунжера, преодолевая силу пружины задатчика, увеличивается. В результате увеличивается объемный расход и давление  $p_1$  уменьшается до установления нового состояния равновесия между силами действия привода и пружины задатчика.

В конструкции, представленной на рис. 1.2, клапан открывается, если регулируемое давление возрастает. В данном случае устройство работает в качестве перепускного клапана, поддерживающего давление на входе клапана  $p_1$  на установленном задатчиком значении.

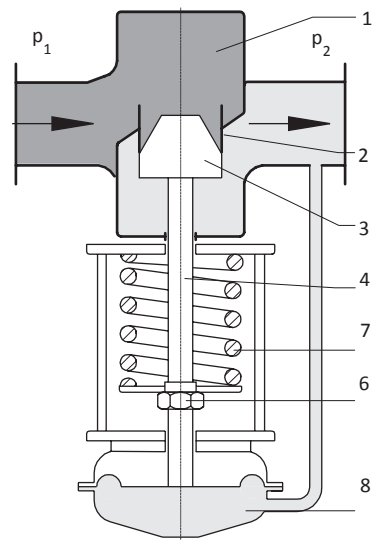

Клапан закрыт:  $p_2 > p_1$

Рис. 1,1. · Редукционный клапан  
Клапан закрывается, если давление после клапана возрастает ( $p_2 > p_1$ )

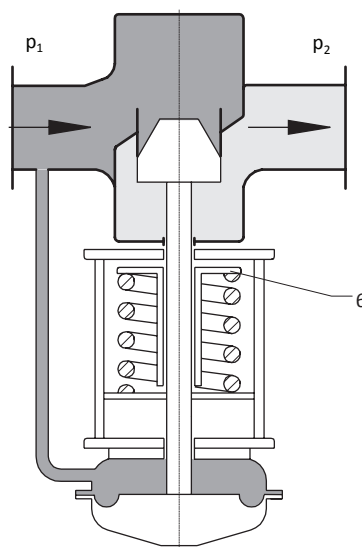

Клапан закрыт:  $p_2 < p_1$

Рис. 1,2. · Перепускной клапан  
Клапан открывается, если давление на входе клапана возрастает ( $p_1 > p_2$ )


- 1 Корпус клапана
- 2 Седло клапана
- 3 Плунжер
- 4 Шток плунжера
- 6 Задатчик
- 7 Пружина
- 8 Привод

Рис. 1. · Принцип действия

## Особенности регуляторов давления


### Компенсация давления

Точность регулирования (остаточное отклонение) и стабильность регулирования зависят от внешних воздействий (например, колебаний входных давления и расхода). Регуляторы сконструированы таким образом, чтобы влияние внешних воздействий было минимальным. Так, например, усилие на плунжере клапана, зависящее от давления перед клапаном или от перепада давления, можно устранить посредством соответствующих компенсирующих элементов. При некомпенсированных исполнениях влияние результирующего усилия обусловленного сечением седла и перепадом давления ( $p = p_1 - p_2$ ). В регуляторах с компенсацией давления (с плунжером) указанное усилие в значительной мере нейтрализуется. Данная конструкция предназначена для работы с большими перепадами давления. На рис. 1.3 показана схема компенсации давления с разгруженным поршневым плунжером.

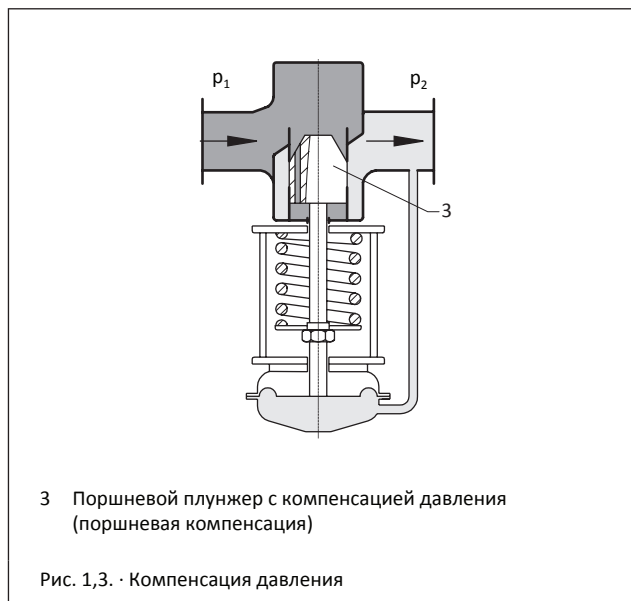


В регуляторе на рис. 1.4 компенсацию давления перед клапаном выполняет металлический сильфон с уплотнением в наружную среду и бесфрикционным уплотнением штока плунжера.

На рис. 1.5 показано расположение сильфона с компенсацией входного и выходного давления.

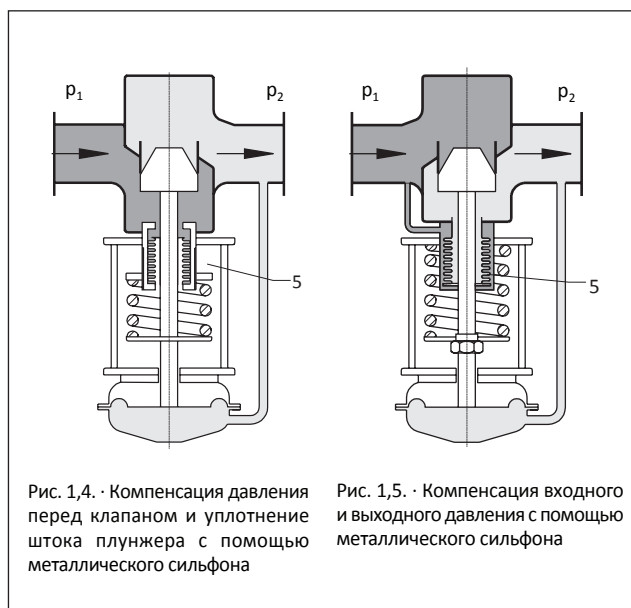

### Малозумный режим работы с делителем потока


В серийной комплектации регуляторы оснащаются малозумным плунжером клапана. В случаях специального исполнения клапаны регуляторов Тип 39-2, Тип 41-23, Тип 2422/2424, Тип 41-73 и Тип 2422/2425 могут комплектоваться делителем потока (рис. 1.6). Делители потока - эффективное средство и надежный элемент для снижения уровня шума клапана, а также для устранения критических условий регулирования в клапане. Делителем потока уменьшает максимальный расход.

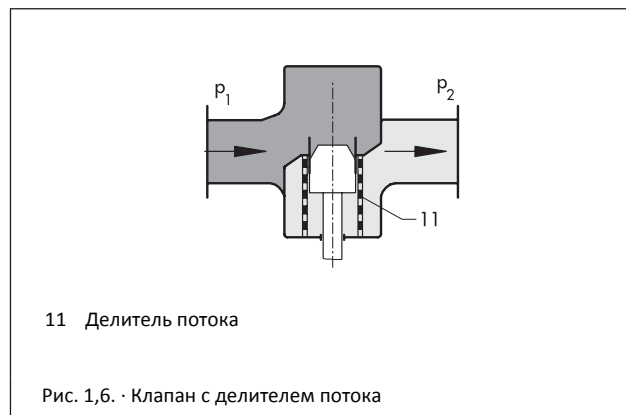

Для расчёта шумов по VDMA 24422 при использовании делителей потока необходимо использовать зависящие от поправочных коэффициентов для клапана  $L_G$  для газов и паров, а также  $L_F$  для жидкостей. Подробности по этой тематике приводятся в типовых листах соответствующих регуляторов давления.

### Регулирование давления пара

При регулировании давления пара согласно рис. 1.7 на месте измерения устанавливается промежуточный сосуд. Это обеспечивает образование конденсата и защищает подсоединенную мембранную систему от высоких температур. Из-за увеличения объема пара, связанного со снижением его давления, часто является целесообразным увеличивать поперечное сечение трубопровода после клапана. В качестве дополнительного оборудования предлагаются конические расширительные переходы, с помощью которых можно удвоить номинальный диаметр за клапаном (например, с DN 100 до 200).

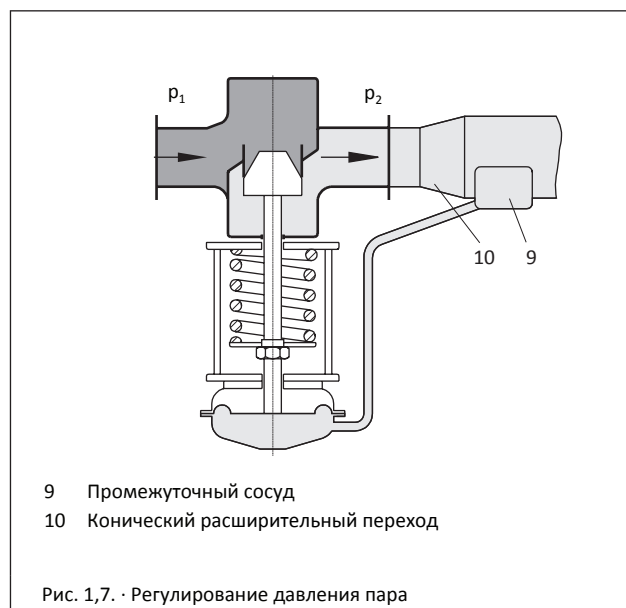



## Диаграмма давления-температуры

Величины давлений, приведенные в отдельных типовых листах, – это максимальные значения. Они ограничиваются данными соответствующих диаграмм давления-температуры.

Для материалов по DIN диаграммы составлены на основе DIN EN 12516-1, а для материалов по американским стандартам на основе ANSI B 16.1 и ANSI B 16.34.

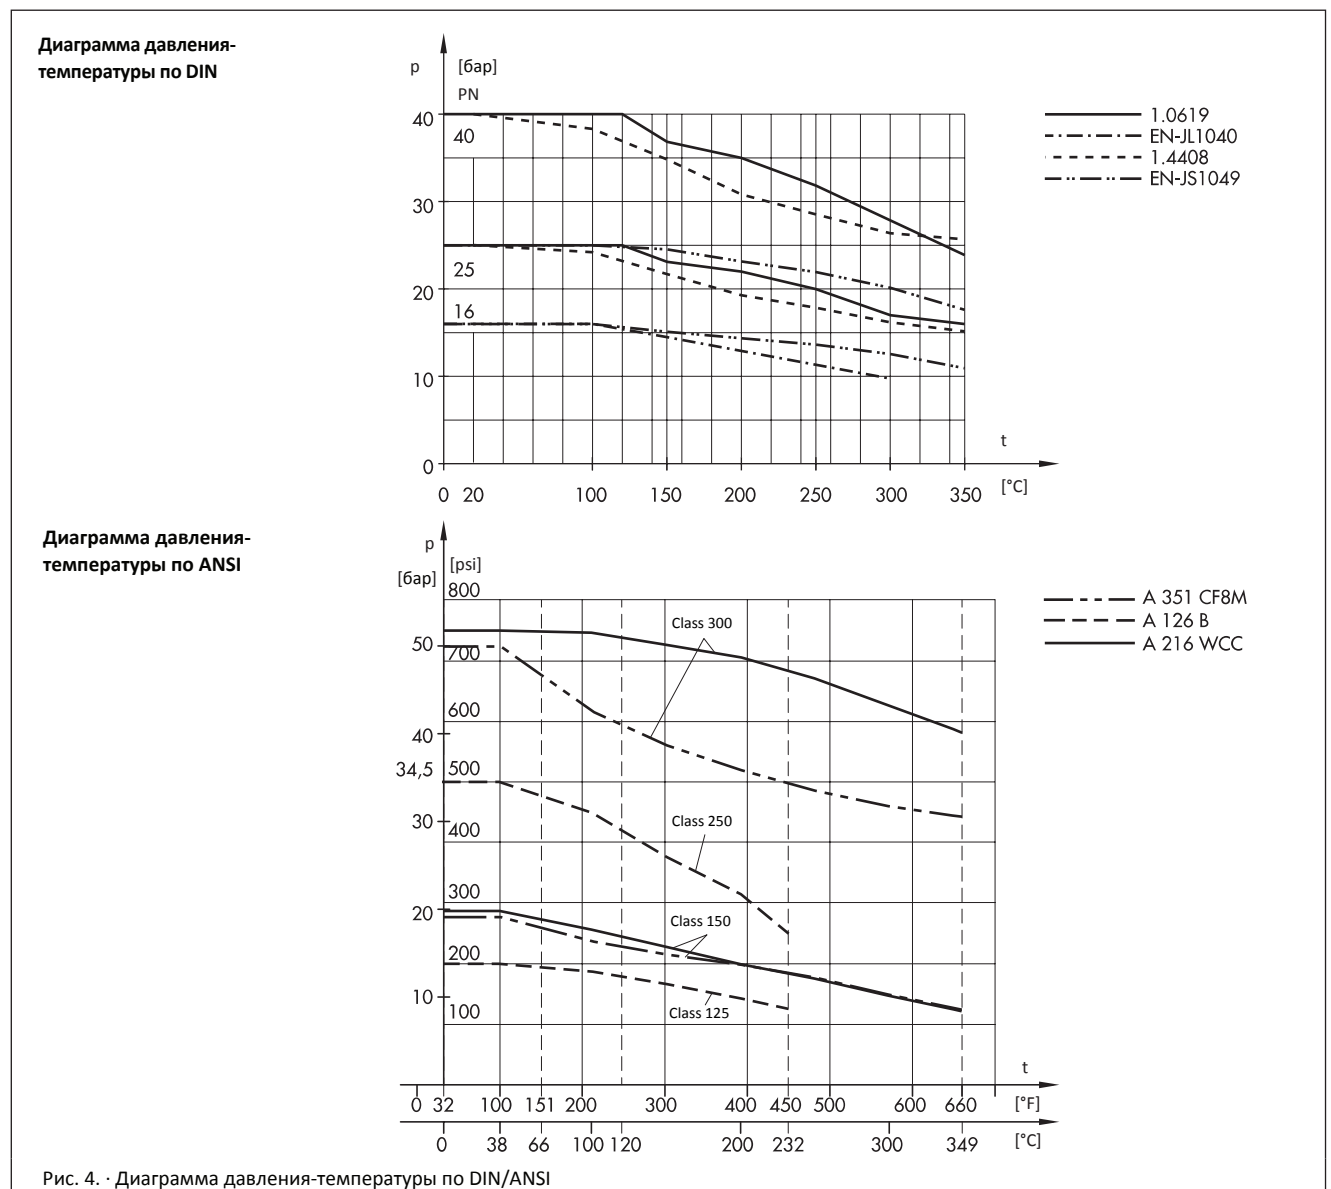


Рис. 4. Диаграмма давления-температуры по DIN/ANSI

### Коэффициенты пересчета

#### Значение $K_{VS}$ и $C_V$

Точный расчет производится по (DIN) IEC 60534, часть 2-1 и часть 2-2. Дополнительно используются нормы ISA-S75.01-1-1985 и руководящие материалы VDI/VDE 2173. Расчет  $K_V$  согласно этим руководящим материалам в большинстве случаев достаточно точен. Уравнения приведены в расчетном листе AB 04 фирмы SAMSON.

$$K_{VS} = 0,86 \quad C_V \quad K_{VS} [\text{м}^3/\text{ч}]$$

$$C_V = 1,17 \quad K_{VS} \quad C_V [\text{амер. галлон/ мин.}]$$

#### Давление

$$1 \text{ фунт/кв. дюйм } [lbs/in^2 = psi] = 0,06895 \text{ бар}$$

$$1 \text{ бар} = 14,5 \text{ psi}$$

#### Площадь

$$1 \text{ кв. дюйм } [sq.in; in^2] = 6,452 \text{ см}^2 \quad 1 \text{ см}^2 = 0,155 \text{ in}^2$$

#### Масса

$$1 \text{ фунт } [lb] = 0,4536 \text{ кг} \quad 1 \text{ кг} = 2,2046 \text{ фунт}$$

#### Массовый расход

$$1 \text{ фунт/с } [lb/s] = 0,4536 \text{ кг/с} \quad 1 \text{ кг/с} = 2,2046 \text{ фунт/с}$$

#### Объемный расход

$$1 \text{ амер. галлон/мин. } [US gal/min] = 0,227 \text{ м}^3/\text{ч}$$

$$1 \text{ м}^3/\text{ч} = 4,4 \text{ амер. галлон/мин.}$$

#### Температура

$$^{\circ}F = \frac{9}{5} ^{\circ}C + 32 \quad ^{\circ}C = \frac{5}{9} (^{\circ}F - 32)$$

## Регуляторы давления общего применения

Регуляторы прямого действия общего применения.

- П-регуляторы, не требующие особого технического обслуживания и работающие от энергии среды (не требующие внешнего источника энергии).
- Стандартный малозумный плунжер. Специальное исполнение с делителем потока St I для дальнейшего снижения уровней шумов.
- Заменяемые привод и пружины.
- Фланцевое соединение

### Тип 41-23: · Редукционный клапан

### Тип 41-73: · Перепускной клапан

- Бесфрикционное уплотнение штока плунжера с помощью нержавеющей силикона.
- Односедельный клапан с компенсацией входного и выходного давления.
- Комплект импульсных трубок для отбора давления из трубопровода в качестве дополнительного оборудования.
- Все детали, контактирующие с рабочей средой, не содержат цветных металлов.

#### Технические данные

Тип 41-23:	Типовой лист Т 2512 · Т 2513
Тип 41-73:	Типовой лист Т 2517 · Т 2518
Диапазон задаваемых значений	0,005 до 28 бар · 0,075 до 230 psi
Номинальный диаметр	DN 15 до 100 · NPS ½ до 4
Номинальное давление	PN 16 до 40 · Class 125 до 300
Диапазоны температур	
Жидкости и пар	до 350 °C · до 660 °F
Газообразные среды	до 80 °C <sup>1)</sup> · до 175 °F

<sup>1)</sup> На приводе.

### Тип 2422/2424 · Редукционный клапан

### Тип 2422/2425 · Перепускной клапан

- Удобная установка заданного значения с помощью регулирующей гайки-задатчика.
- Подпружиненный односедельный клапан с компенсацией входного и выходного давления

#### Технические данные

Тип 2422/2424	Типовой лист Т 2547 · Т 2548
Тип 2422/2425	Типовой лист Т 2549 · Т 2550
Диапазон задаваемых значений	0,05 до 2,5 бар · 0,75 до 35 psi
Номинальный диаметр	DN 125 до 250 · NPS 6 до 10
Номинальное давление	PN 16 до 40 · Class 125 до 300
Диапазоны температур	
Жидкости и пар	до 350 °C · до 660 °F
Газообразные среды	до 80 °C <sup>1)</sup> · до 175 °F

<sup>1)</sup> На приводе.

#### Дополнительное оборудование

Регуляторы Тип 39-2, Тип 41-23, Тип 41-73, Тип 2422/2424, Тип 2422/2425 при необходимости могут потребовать дополнительного оборудования, например, промежуточного сосуда, конического расширительного перехода, и резьбового соединения с дросселем.

Для регуляторов Тип 41-23 / Тип 41-73 предлагаются подготовленные комплекты трубок для прямого отбора давления на корпусе (диапазон задаваемых значений 0,8 бар), включая промежуточный сосуд и дроссель. Импульсная трубка отбора давления смонтирована на регуляторе и готов к пуску.

Подробная информация с описанием деталей дополнительного оборудования приводится в типовом листе **Т 2595**.



Редукционный клапан Тип 41-23



Перепускной клапан  
Тип 2422/2425

Рис. 2. · Регуляторы давления общего применения

## Регуляторы давления, серия 44

Для регулирования давления жидкостей, негорючих газов и пара в трубопроводах с номинальным диаметром до DN 50 (NPS 2) или G 2 (2 NPT).

- П-регуляторы, не требующие особого технического обслуживания и внешнего источника энергии.
- Установка заданного значения путем изменения напряжения пружин в приборе.
- Передача входного и редуцированного давления на привод в корпусе клапана или через дополнительную линию.

**Тип 44-0 В** · Редуктор давления пара

**Тип 44-1 В** · Редукционный клапан

**Тип 44-6 В** · Перепускной клапан

- Подпружиненный односедельный клапан с компенсацией давления с помощью металлического сильфона из нержавеющей стали.
- Сильфон из нержавеющей стали в качестве рабочего элемента.
- Импульсная трубка встроена в корпус.
- Компактная конструкция
- Резьбовое присоединение.
- Корпус из чугуна с шаровидным графитом, красной латуни, нержавеющей стали.

### Технические данные

Тип 44-0 В	Типовой лист Т 2628 · Т 2629
Тип 44-1 В / Тип 44-6 В	Типовой лист Т 2626 · Т 2627
Диапазон задаваемых значений	0,2 до 20 бар · 3 до 290 psi
Номинальный диаметр / присоединение	DN 15, 25, 40, 50 / G ½ до 1 · ½ до 1 NPT
Номинальное давление	PN 25 · Class 250
Диапазоны температур	
<b>Тип 44-1 В / 44-6 В:</b>	
Жидкие среды	до 150 °C · до 300 °F
Газообразные среды	до 80 °C · до 175 °F
<b>Тип 44-0 В</b>	
Пар	до 200 °C · до 390 °F

**Тип М 44-2** · Редукционный клапан

**Тип М 44-7** · Перепускной клапан

- Все части клапана выполнены из CrNiMo-стали, имеют гладкую поверхность.
- Штуцер контроля утечек.
- Резьбовое или фланцевое соединение.

### Технические данные

Тип М 44-2	Типовой лист Т 2530
Тип М 44-7	Типовой лист Т 2532
Диапазон задаваемых значений	0,005 до 20 бар
Номинальный диаметр / присоединение	DN 15 до 50 / G ½ до 2
Номинальное давление <sup>1)</sup>	PN 16, PN 25 или PN 160
Диапазоны температур	
Жидкости и газы	до 130 °C
Пар	до 200 °C

<sup>1)</sup> В зависимости от серии изделия ("см. Технические данные" в Т 2530 / Т 2532).



## Регуляторы и приборы, удовлетворяющие требования безопасности

### Предохранительные отсечные клапаны (SAV) и предохранительные перепускные клапаны (SÜV)

Регуляторы, удовлетворяющие повышенным требованиям безопасности.


- П-регуляторы, не требующие особого технического обслуживания и внешнего источника энергии.
- Особенно подходят для применения в системах центрального теплоснабжения, отвечающих требованиям DIN 4747, поскольку регуляторы соответствуют требованиям AGFW (Немецкой ассоциации центрального отопления) для регуляторов с предохранительной мембраной.

### Предохранительная мембрана

Регуляторы оснащены двумя регулируемыми мембранами. При повреждении основной рабочей мембраны вторая мембрана обеспечивает аварийный режим работы или переводит регулятор в положение безопасности. Для определения состояния регулятора в его промежуточном кольце имеется визуальная индикация разрыва мембраны или реле давления для сигнализации о таком состоянии (см. рис. 4).

### Проверка компонентов

Представленные здесь предохранительные отсечные клапаны (SAV) и предохранительные перепускные клапаны (SÜV) сертифицированы для воды по типовым испытаниям TÜV.

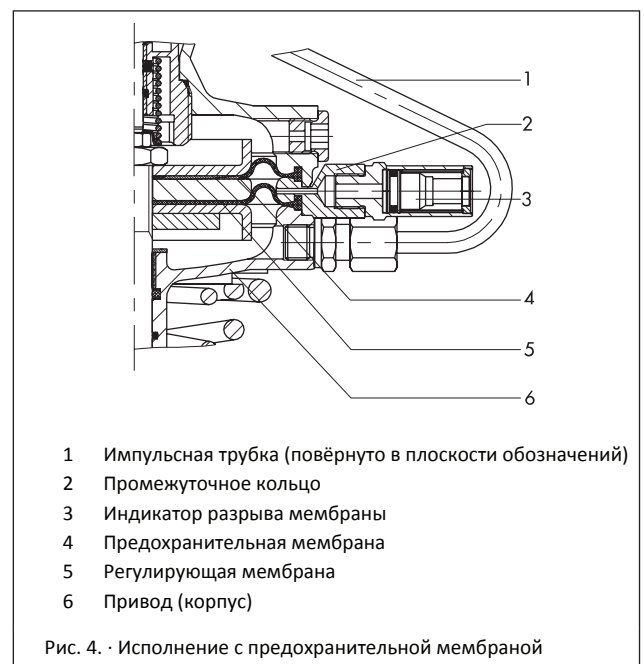

Тип 44-2: · Редукционный клапан

Тип 44-3: · Предохранительный отсечный клапан (SAV) с редукционным клапаном

Тип 44-7: · Перепускной клапан

Тип 44-8: · Предохранительный перепускной клапан (SÜV)

Тип 44-9: · Предохранительный отсечный клапан (SAV) с редукционным клапаном

Тип 44-4: · Предохранительный перепускной клапан (SÜV)

- Стандартная, легко заменяемая мембрана на все диапазоны задаваемых значений.
- Односедельный клапан с плунжером с компенсацией давления.
- Малошумный плунжер с мягким уплотнением.
- Регуляторы Тип 44-3/44-9 (SAV) и Тип 44-4/44-8 (SÜV) соответствуют требованиям AGFW к компонентам теплоузлов (регуляторы с предохранительной мембраной).
- Резьбовые соединения под приварку

Тип 44-2: · Тип 44-3: · Тип 44-7: · Тип 44-8:

- Тип 44-3 (SAV) / Тип 44-8 (SÜV): При разрыве мембраны предохранительная мембрана принимает функцию регулировки на себя.

#### Технические данные

Тип 44-2: · Тип 44-3: Тип 44-7: · Тип 44-8:	Типовой лист Т 2623 Типовой лист Т 2723
Диапазон задаваемых значений	0,2 до 10,5 <sup>1)</sup> /0,1 до 11 бар
Номинальный диаметр <sup>2)</sup>	DN 15 до 50
Номинальное давление	PN 25
Диапазон температур	
Негорючие газы	до 80 °C
Жидкости	до 150 °C

<sup>1)</sup> Тип 44-2/44-3.

<sup>2)</sup> Наружная резьба G ¾ до G 2½ для накидной гайки, для подсоединения патрубков под приварку или под резьбу. · DN 32 до 50 также с корпусом с фланцами.

Тип 44-4: · Тип 44-9:

- В случае повреждения рабочей мембраны, предохранительная мембрана устанавливает плунжер клапана в положение безопасности – для устройств типа SÜV клапан открывается, для устройств типа SAV клапан закрывается.

#### Технические данные

Тип 44-9: Тип 44-4:	Типовой лист Т 2630 Типовой лист Т 2632
Диапазон задаваемых значений	2 до 11 бар
Номинальный диаметр <sup>1)</sup>	DN 15 до 50
Номинальное давление	PN 25
Диапазон температур	
Негорючие газы	до 80 °C
Жидкости	до 150 °C

<sup>1)</sup> Наружная резьба G ¾ до G 2½ для накидной гайки, для подсоединения патрубков под приварку или под резьбу. · DN 32 до 50 также с корпусом с фланцами.



Тип 36-3: · Предохранительный запорный клапан (SAV) с редуцирующим клапаном

Тип 36-8: · Предохранительный перепускной клапан (SÜV)

- Подпружиненный односедельный клапан с плунжером с компенсацией давления.
- Привод с двумя независимыми друг от друга мембранами. – Регулятор с предохранительной мембраной.
- Фланцевое присоединение

#### Технические данные

Тип 36-3: · Тип 36-8:	Типовой лист Т 2546
Диапазон задаваемых значений	2 до 11 бар
Номинальный диаметр	DN 15 до 100
Номинальное давление	PN 16 до 40
Диапазоны температур	
Вода и другие жидкие среды	до 150 °C
Воздух и негорючие газы	до 80 °C


#### Присоединение клапана

Регуляторы Тип 44-2, 44-3, 44-4, 44-7, 44-8 и 44-9 предлагаются с плоско уплотнительными резьбовыми соединениями и патрубками под приварку.

Опционально могут поставляться приборы с патрубками под резьбу.

Для номинального диаметра DN 32, 40 и 50 дополнительно предлагается вариант с фланцевым исполнением корпуса<sup>1)</sup> из чугуна с шаровидным графитом.

<sup>1)</sup> Тип 44-2 исключается.

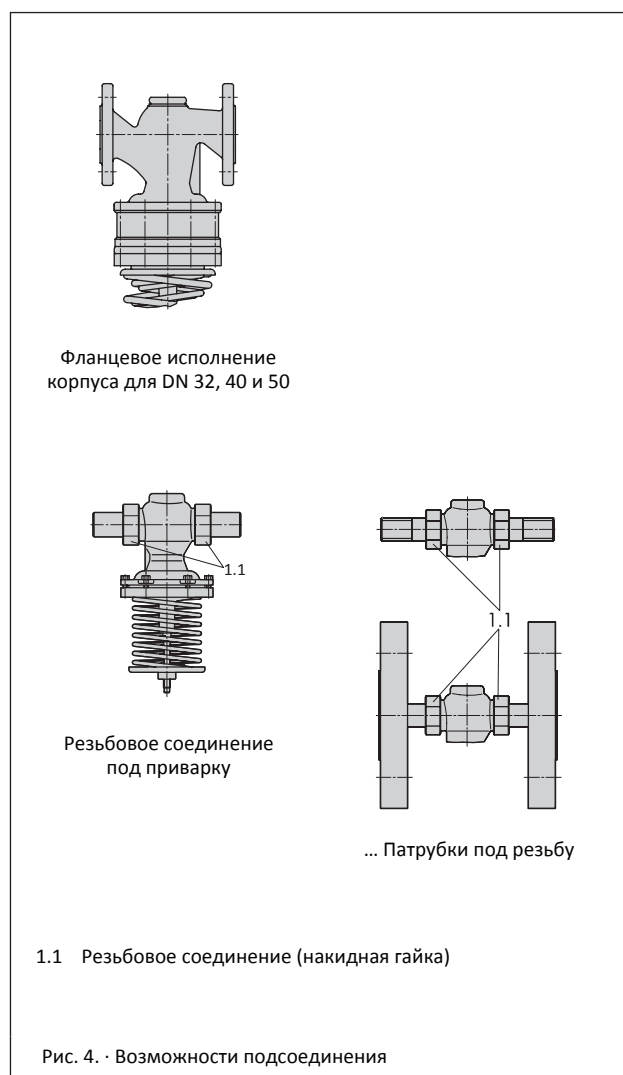

## Регуляторы давления с пилотным клапаном

Независимо от исполнения редукционный клапан или перепускной клапан использует давление перед клапаном  $p_1$  в качестве вспомогательной энергии для встроенного пилотного клапана.

Пилотный клапан при этом выполняет функцию задатчика. Это управляющее давление  $p_s$ , сравнивается на рабочей мембране с регулируемым давлением.

- Пилотное управление от энергии рабочей среды.
- Удобная установка заданного значения на пилотном клапане.
- Высокая точность регулирования обеспечивается применением пилотного клапана.

### Тип 33-1: · Предохранительный отсечный клапан (SAV) с редукционным клапаном

### Тип 33-7 · Предохранительный перепускной клапан (SÜV)

- Односедельный клапан с компенсацией входного и выходного давления металлическим нержавеющей силфоном.
- Фланцевое соединение

#### Технические данные

#### Тип 33-1: · Тип 33-7: Типовой лист Т 2551

Диапазон задаваемых значений	1 до 11 бар
Номинальный диаметр	DN 65 до 250
Номинальное давление	PN 16 до 40
Диапазоны температур	
Вода и другие жидкие среды	до 150 °C

### Тип 2333 · Редукционный клапан для жидкостей и негорючих газов

### Тип 2335 · Перепускной клапан для жидкостей и негорючих газов

- Односедельный проходной клапан
- Фланцевое соединение

#### Технические данные

#### Тип 2333 / Тип 2335 Типовой лист Т 2552 · Т 2554

Диапазон задаваемых значений	1 до 28 бар · 14,5 до 400 psi
Номинальный диаметр	DN 125 до 400 · NPS 6 до 10
Номинальное давление	PN 16 и PN 25 · Class 125 до 300
Диапазоны температур	
Жидкости	до 150 °C · до 300 °F
Газообразные среды	до 80 °C · 175 °F
Пар	до 350 °C · 660 °F

### Тип 2334 · Регулятор давления, перепада давления, объемного расхода, температуры или комбинированный регулятор; опционально с дополнительным электрическим приводом.

- Односедельный проходной клапан с фланцевым соединением.
- Широкий диапазон регулирования, высокое действующее соотношение регулирования при незначительном перепаде давления.
- Рекомендуется к применению в системах централизованного теплоснабжения согласно требованиям DIN 4747-1 (требования AGFW к компонентам теплоузлов).

#### Технические данные

#### Тип 2334 Типовой лист Т 3210

Диапазон задаваемых значений	зависит от пилотного клапана
Номинальный диаметр	DN 80 до 250 <sup>1)</sup>
Номинальное давление	PN 16 до 40
Диапазоны температур	
Вода и другие жидкие среды	до 150 °C
Негорючие газы	до 80 °C

<sup>1)</sup> DN 300 / DN 400 по запросу



## Регуляторы давления специального назначения

Регуляторы давления для криогенных установок и процессов, серия 2357

Тип 2357-1/6/-11 · Редукционный проходной клапан

Тип 2357-2/7 · Перепускной угловой клапан

Тип 2357-21: · Перепускной проходной клапан

Тип 2357-3/-31 · Регулятор восстановления давления с функцией защиты и перепускным клапаном

Регуляторы давления предназначены для криогенных газов и жидкостей, а также других жидких, газообразных и парообразных сред.

- Широкий диапазон и удобная установка заданного значения
- Прочная конструкция при небольшой монтажной высоте
- Могут работать в кислородной среде
- Патрубки под пайку

**Технические данные**  
Тип 2357-1/6 · Тип 2357-2/7

Типовой лист Т 2557

Диапазон задаваемых значений	0,2 до 40 бар
Номинальный диаметр	DN 15
Присоединение	G ¾ А шаровой плунжер · G ¾ внутренняя резьба, патрубков под приварку Ø 18 для трубы DN 15x1,5
Номинальное давление	PN 50
Диапазон температур	-200 до +200 °C

**Технические данные**  
Тип 2357-3:

Типовой лист Т 2559

Диапазон задаваемых значений	2 до 40 бар
Номинальный диаметр	DN 25
Присоединение	Напаиваемый ниппель с шаровой втулкой для трубы Ø 28 или 18 мм
Номинальное давление	PN 40
Диапазон температур	-196 до +200 °C

**Технические данные**  
Тип 2357-31:

Типовой лист Т 2558

Диапазон задаваемых значений	1 до 40 бар
Номинальный диаметр	DN 25
Присоединение	Напаиваемый ниппель с шаровой втулкой для трубы Ø 28, 18 мм или патрубков под приварку для трубы 18x1,6 мм
Номинальное давление	PN 50
Диапазон температур	-196 до +200 °C

**Технические данные**

Тип 2357-11: · Тип 2357-21:

Типовой лист Т 2560

Диапазон задаваемых значений	1 до 40 бар
Номинальный диаметр	DN 18
Присоединение	G ¾ А
Номинальное давление	PN 63
Диапазон температур	-200 до +200 °C

Регуляторы давления для пищевой и фармацевтической промышленности, серия 2371

Тип 2371-11: · Редукционный клапан

Тип 2371-00 · Перепускной клапан с пневматическим задатчиком

Тип 2371-01 · Перепускной клапан с механическим задатчиком

Регуляторы давления для пищевой и фармацевтической промышленности предназначены для работы с жидкостями и газами.

- Без внешней импульсной трубки
- Компактная конструкция
- Патрубки под приварку, зажимные, резьбовые и фланцевые соединения
- Корпус из нержавеющей стали 1.4404 (316L) с гладкой наружной поверхностью

**Технические данные**

Тип 2371-11: · Тип 2371-00/01

Типовой лист Т 2640 · Т 2642

Диапазон задаваемых значений	0,3 до 6 бар · 5 до 90 psi
Номинальный диаметр	DN 15 до 50 · NPS ½ до 2
Присоединение	Патрубки под приварку, зажимные, резьбовые и фланцевые соединения
Рабочее давление (входное давление)	макс. 10 бар · макс. 150 psi
Диапазон температур	-10 до 130 °C · 14 до 266 °F



Регулятор давления Тип 2357-1



Регулятор восстановления давления Тип 2357-31



Редукционный клапан Тип 2371-11



Перепускной клапан Тип 2371-00

Рис. 6. · Регуляторы давления специального назначения для криогенных систем и для пищевой и фармацевтической промышленности



## Регуляторы давления специального назначения

### Регулятор давления для агрессивных сред

#### Тип 2375 · Редукционный клапан

#### Тип 2373 · Перепускной клапан

Регулятор давления для газообразных и жидких сред.

- Корпус из нержавеющей стали или специального материала для использования в приложениях, связанных с морской водой
- Фланцевое соединение

#### Технические данные

Тип 2373	Типовой лист Т 2534
Тип 2375	Типовой лист Т 2536
Диапазон задаваемых значений	0,8 до 16 бар
Номинальный диаметр	DN 15 до 50
Номинальное давление	PN 40
Диапазон температур	
Газообразные и жидкие среды	до 80 °С

### Редукционный клапан с пневматической установкой заданного значения

#### Тип 2434 · Редукционный клапан

Регулятор давления для водяного пара.

- Пневматическая установка задаваемого значения
- Фланцевое соединение

#### Технические данные

Тип 2434	Типовой лист Т 2504
Диапазон задаваемых значений	0,3 до 3 бар
Номинальный диаметр	DN 15, 20 и 25
Номинальное давление	PN 25 и PN 40
Диапазон температур	
Водяной пар	до 170 °С

### Регулятор давления для значений давления, измеряемых в мбар

#### Тип 2405 · Редукционный клапан

#### Тип 2406 · Перепускной клапан

Регуляторы давления для горючих и инертных газов.

- Могут работать в вакууме
- Высокая степень герметизации
- Как минимум IV-й класс герметичности
- Фланцевое соединение

#### Технические данные

Тип 2405	Типовой лист Т 2520 · Т 2521
Тип 2406	Типовой лист Т 2522 · Т 2523
Диапазон задаваемых значений	0,005 до 5 бар · 0,075 до 75 psi
Номинальный диаметр	DN 15 до 50 · NPS ½ до 2
Номинальное давление	PN 16 до 40 · Class 125 до 300
Диапазон температур	
Газообразные среды	-20 до 60 °С · -5 до 140 °С

#### Тип 2407 · Редукционный клапан

#### Тип 2408 · Перепускной клапан

Регуляторы давления для горючих инертных газов.

- Могут работать в вакууме
- Высокая степень герметизации
- Как минимум IV-й класс герметичности
- Фланцевое соединение / внутренняя резьба

#### Технические данные

Тип 2407	Типовой лист Т 2524 · Т 2525
Тип 2408	Типовой лист Т 2528 · Т 2529
Диапазон задаваемых значений	5 до 1000 мбар · 0,075 до 15 psi
Номинальный диаметр	DN 15, 25 / G ½, ¾, 1 · ½, ¾, 1 NPT
Номинальное давление	PN 25 · Class 250
Диапазон температур	
Газообразные среды	-20 до 60 °С · -5 до 140 °F



Редукционный клапан для агрессивных сред  
Тип 2373



Редуктор давления пара Тип 2434



Редукционный клапан Тип 2405

Рис. 7. · Регуляторы давления специального назначения

## Предохранительные устройства

### Малогабаритный редуциционный клапан

Редуциционные клапаны для воды и других жидкостей, а также воздуха и негорючих газов при температуре до 50 °С.

**Тип 50 ES:** · Редуциционный клапан без манометра

**Тип 50 EM** · Редуциционный клапан с манометром для показаний сниженного давления

#### Технические данные

**Тип 50 ES:** · **Тип 50 EM** **Типовой лист Т 2555**

Диапазон задаваемых значений	0,2 до 10 бар
Номинальное давление	PN 16
Макс. допуст. температура	50 °С
Подсоединение	G 3/8 и G 1/2

### Предохранительные клапаны

Предохранительные клапаны представляют особо упрощенную конструкцию регулятора давления. Они защищают оборудование от недопустимо высоких давлений и в аварийном случае отводят или блокируют рабочую среду от технологического оборудования.

### Ограничители давления (DB)

Они состоят из **клапана** и датчика давления **Тип 2401**.

Пружинный аккумулятор энергии в датчике давления закрывает и блокирует клапан при достижении заданного значения граничного давления, устанавливаемого в пределах от 1 до 10 бар. Повторный пуск прибора в рабочий режим возможен только вручную и при условии устранения причин его срабатывания.

#### Ограничители давления (DB) Тип 1/4 /8/9/2401

Клапан Тип 2111/2114/2118/2119 с датчиком давления Тип 2401

**Тип 1/2401** · Проходной клапан Тип 2111 DN 15 до 50

**Тип 4/2401** · Проходной клапан Тип 2114 DN 15 до 250

**Тип 8/2401** · 3-х ходовой клапан Тип 2118 DN 15 до 50

**Тип 9/2401** · 3-х ходовой клапан Тип 2119 DN 15 до 150

#### Технические данные

**Тип 1/4 /8/9/2401** **Типовой лист Т 2519**

Диапазон задаваемых значений	1 до 10 бар
Номинальное давление	PN 16 до 40
Диапазон температур	до 350 °С



Тип 50 EM со встроенным манометром



Ограничители давления Тип 1/4 / 8/9/2401  
Соединительный элемент с пружинным аккумулятором энергии и датчиком давления, Тип 2401

Рис. 8. · Предохранительные устройства



## Примеры применения

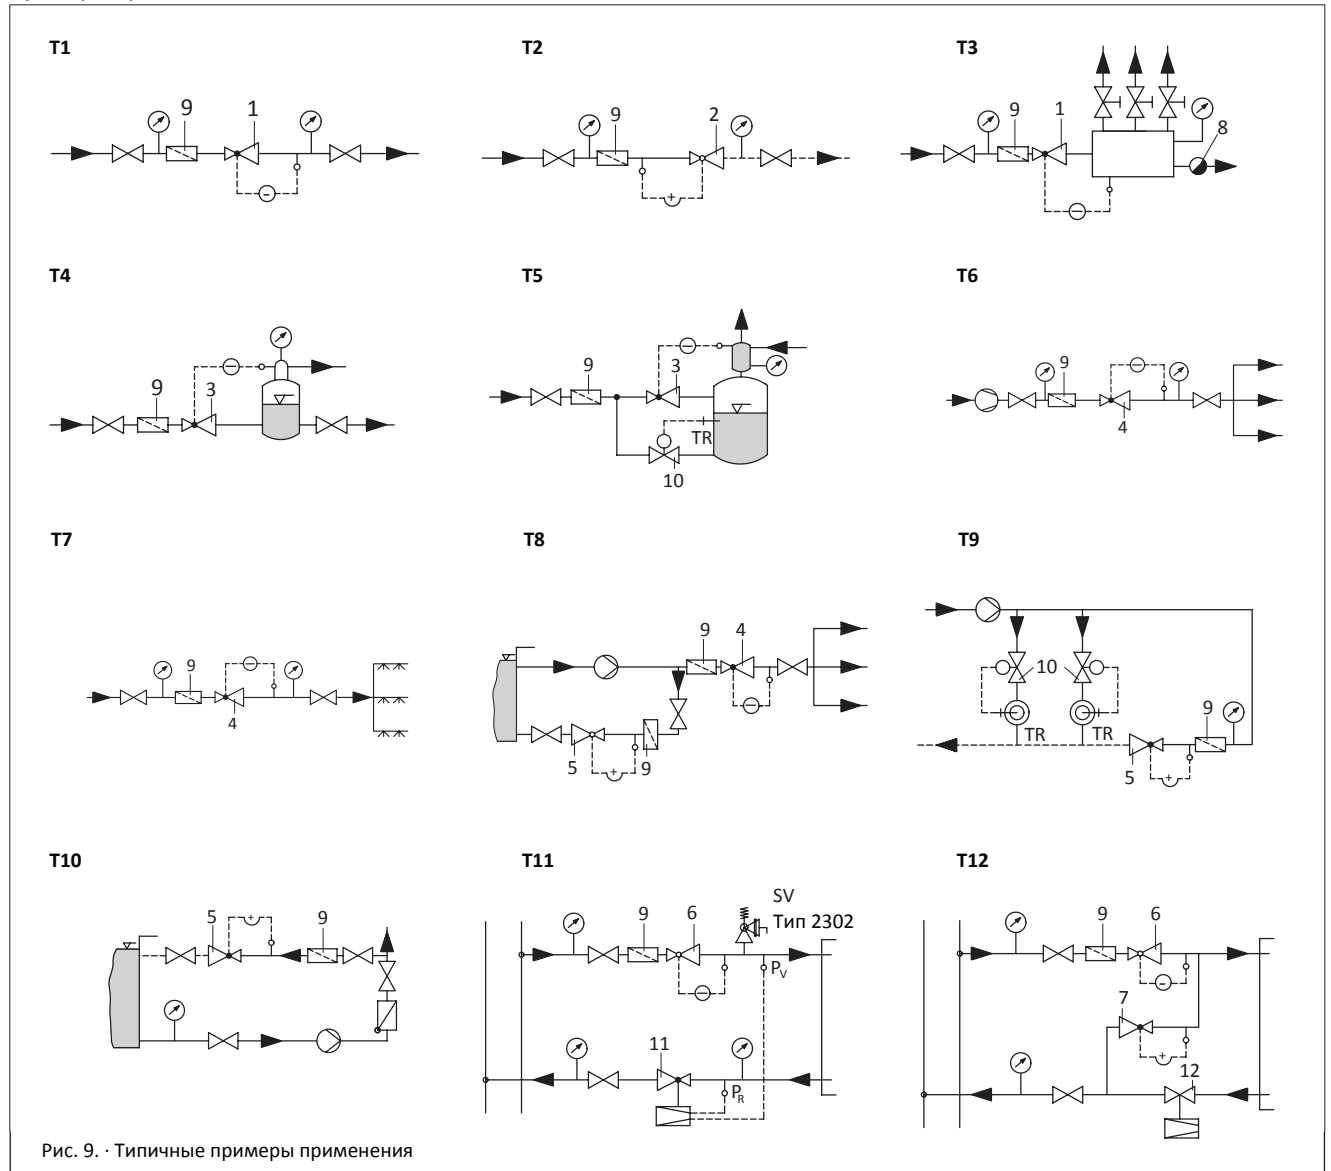


Рис. 9. - Типичные примеры применения

### Регулирование давления пара

- T1: Редуцирование давления в трубопроводе  
 T2: Регулирование перепускным клапаном "до себя"  
 T3: Редуцирование давления пара перед распределителем  
 T4: Регулирование давления в парогенераторе с водяным подогревом  
 T5: Регулирование давления в дегазационной установке с паровым подогревом

### Регулирование давления жидкостей и негорючих газов

- T6: Редуцирование давления на выходе компрессора  
 T7: Редуцирование давления перед водораспределителем  
 T8: Трубопроводная система с редуцированием давления (4) и регулированием давления "до себя" (5)  
 T9: Регулирование давления перепускным устройством в трубопроводных системах (5)  
 T10: Регулирование давления перепускным устройством в системе стабилизации давления

### Регулирование давления в передающих станциях

Системы центрального теплоснабжения или соответствующие трубопроводные системы

- T11: С предохранительным отсечным клапаном (SAV) (6), предохранительным клапаном, регулятором перепада давления (11)  
 T12: С предохранительным запорным клапаном (SAV) (6), предохранительным перепускным клапаном (SÜV) (7) и регулятором расхода (12)

### Условные обозначения к схемам применения

- 1 Редукционный клапан Тип 39-2, 41-23, 2422/2424, 44-0 В
- 2 Перепускной клапан Тип 41-73, 2422/2425
- 3 Редукционный клапан Тип 41-23, 2422/2424
- 4 Редукционный клапан Тип 41-23, 2422/2424, 33-1, 36-3, исполнение 44 или 50E, 2371-11
- 5 Перепускной клапан Тип 41-73, 2422/2425, 33-7, 36-8 или 44-6/7/8 В, 2371-00/-01
- 6 Предохранительный отсечный клапан Тип 33-1, 36-3 или 44-3, 44-9
- 7 Предохранительный перепускной клапан Тип 33-7, 36-8 или 44-8, 44-4
- 8 Конденсатоотводчик быстрого действия SAMSON
- 9 Грязеуловитель SAMSON
- 10 Регулятор температуры SAMSON
- 11 Регулятор перепада давления или объёмного расхода SAMSON
- 12 Регулятор объёмного расхода SAMSON





С правом на технические изменения.

---



SAMSON AG · MESS- UND REGELTECHNIK  
Weismüllerstraße 3 · 60314 Frankfurt am Main  
Телефон: 069 4009-0 · Факс: 069 4009-1507  
Интернет-сайт: <http://www.samson.de>

**T 2500 RU**

2011-09