

Temperaturna tipala Tipi 5224 do 5265



S PTC-merilnim elementom





Uporaba

Tipala za zaznavanje temperaturnih vrednosti v grelnih, prezračevalnih in klimatskih napravah. Izvedba s PTC- (Positive Temperature Coefficient-) merilnimi elementi.

Osnovne vrednosti po opisanih tehničnih podatkih.



Temperaturna tipala s PTC-merilnim elementom

Potopno tipalo s potopno tulko	•	•	•			
Naležno tipalo				•		
Zunanje tipalo					•	
Sobno tipalo						•
Merilno območje	-20 do 40 °C				•	
	10 do 30 °C					•
	20 do 120 °C	•	•	•	•	
PTC-Upornost	971 do 1925			694 do 1132	679 do 762	
Potopna dolžina	80	80	250	-		
Potopna tulka G ¹ / ₂	Ms	CrNiMo	CrNiMo	-		
Nazivni tlak PN	16	40	40	-		
Dopustna temperatura medija	-20 do 120 °C			-20 do 120 °C	4 do 30 °C	
Dopustna temperatura okolice	-20 do 70 °C			-20 do 100 °C	-20 do 85 °C	-20 do 50 °C
Zaščita	IP 00 (IP 54)			32		
Tip	5264			5265	5224	5244
Izvedba						
Uporaba, prednostno	Ms-potopno tipalo z 3-m-priključnega kabla. Potrbana je dodatna potona tulka. Za dovod ali povratek ogrevanja. Za pripravo STV ali boiler.			Dovod ali povratek ogrevanja	Zunanje stene stavb - objektov	Sobno tipalo z nastavitvijo željene vrednosti in stikalom za izbiro načina delovanja

Navodilo


Pri temperaturnih tipalih s PTC merilnim elementom izenačitev tipal ni potrebna. Če pa dolžina vodnika presega dolžino 100 m med tipalom in regulatorjem, je potreben večji presek vodnika, ki naj bo minimalno 1,5 mm².

Vodniki ki povezujejo temperaturna tipala in regulator, morajo biti položeni oz. speljani ločeno od napajalnih vodnikov, vodnikov z omrežno napetostjo.

Tekst za naročilo

Temperaturno tipalo s PTC-Merilnim elementom tip ...,
Potopna tulka za tip 5202: Dolžine ... mm, Ms/ CrNiMo

Mere v mm in teže

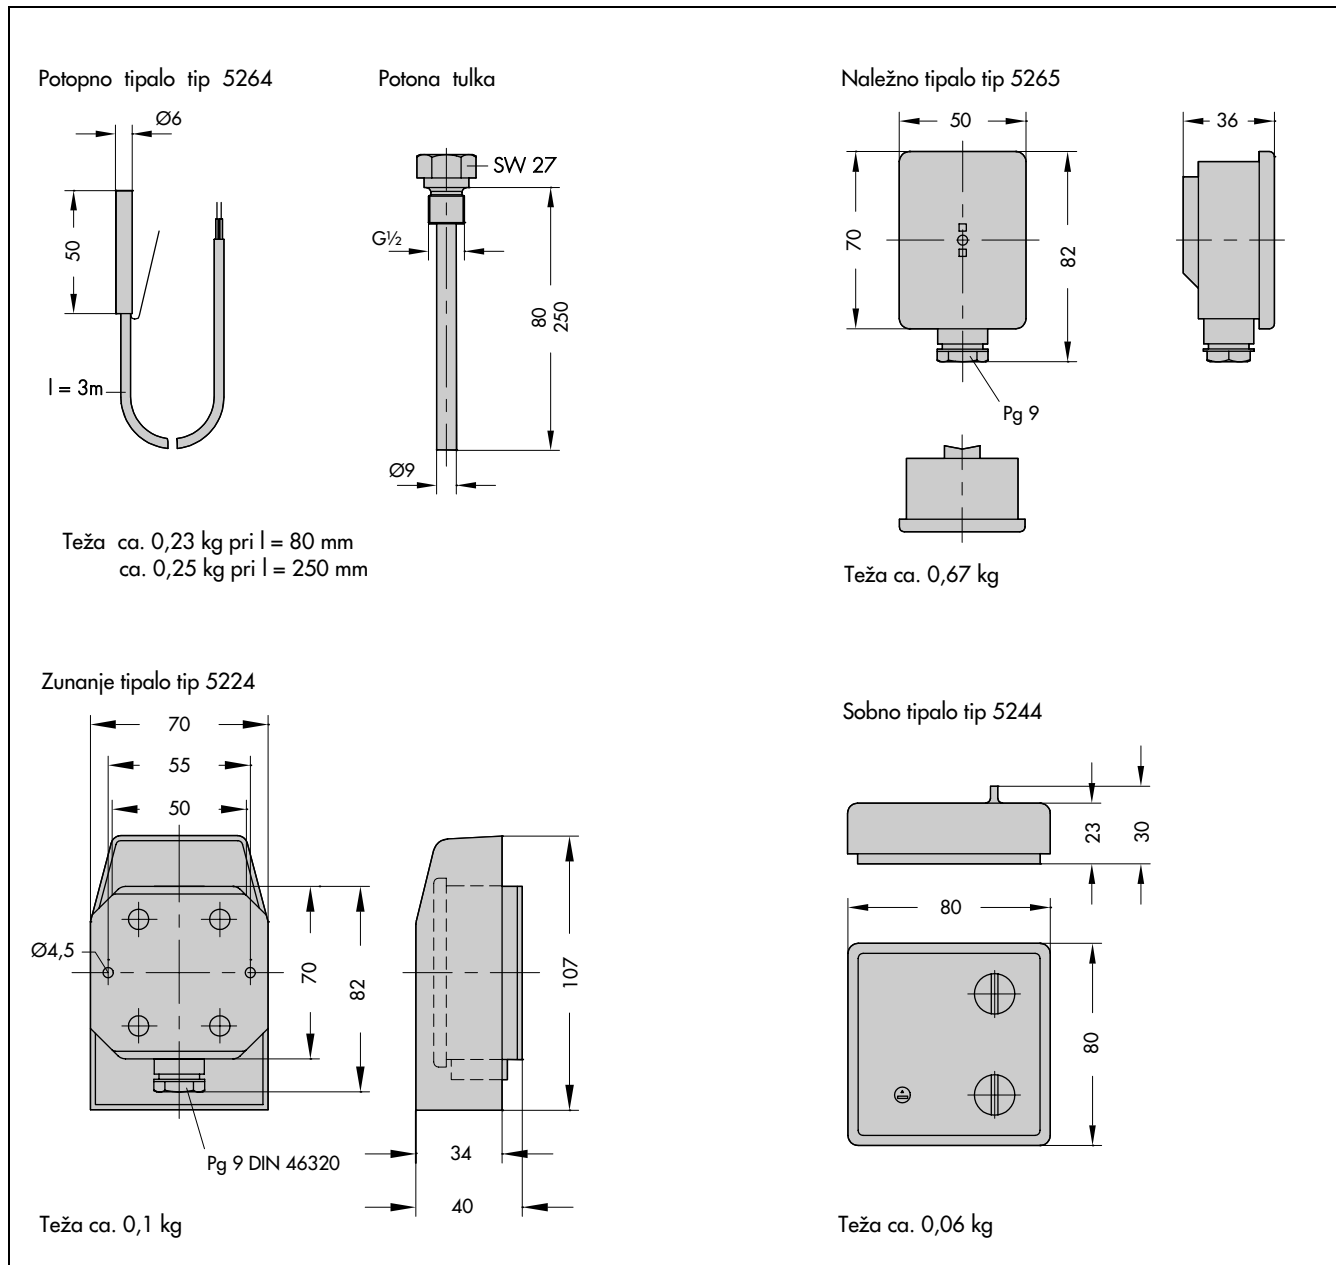

Pridržujemo si pravico do sprememb v izvedbah in izmerah



SAMSON AG xMESS- UND REGELTECHNIK
Weismüllerstraße 3 xD-60314 Frankfurt am Main
Postfach 10 19 01 xD-60019 Frankfurt am Main
Telefon (069) 4 00 90 xTelefax (069) 4 00 95 07

T 5202