

Lisavarustus

Vahepaak


rõhuregulaatoritele

tüüp 39-2 (2392), tüüp 41-23 (2412/2413),

tüüp 41-73 (2417/2413)

ja käituritele

tüüp 2415, 2418, 2424, 2425, 2426, 2427 ja 2429

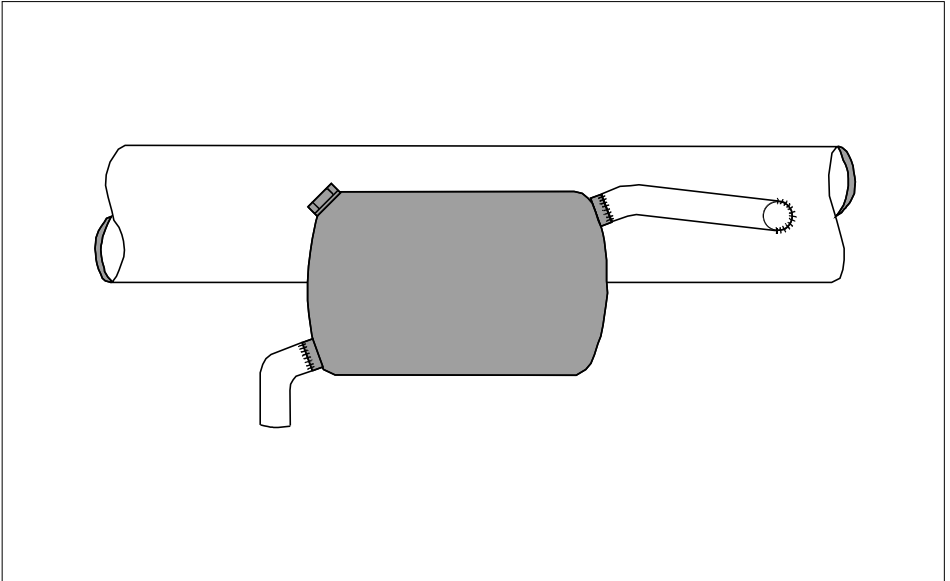

1. Kasutusvaldkond

Nimetatud rõhuregulaatorite korraliku töötamise tagamiseks tuleb igale asjakohasele juhttorule paigaldada vahepaak. See paak on mõeldud ühendatud käituri membraani kaitsmiseks üle üle 150 °C temperatuuriga auru või vedeliku korral.

Väljaanne: jaanuar 1995 Paigaldus- ja kasutusjuhend

EB 2595 ET

2. Paigaldamine

Juhttoru tuleb ühendada torustiku toru või kollektori küljele keskelje kõrgusele. Toru tuleb paigaldada püsiva ülespoole kaldega (1:10) vahepaagi suunas.

Paagi paigaldamisasendit näitavad nool sildil ja paagi ülaossa pressitud sõna "top" (üles). See paigaldusasend on kohustuslik, et oleks tagatud rõhuregulaatori ohutu töötamine.

Keevitada mõõtmispunkti tulev juhttoru vahepaagi R 3/8 toruliitmiku külge.

Vahepaak tuleb alati paigaldada juhttoru kõrgeimasse punkti. See tähendab, et vahepaaki ja käituri membraanikambrit ühendav juhttoru tuleb samuti paigaldada allapoole kaldega.

3. Kasutamine

Vahepaagi kasutuselevõtmiseks eemalda paagilt täitmiskork ning membraankäiturilt õhutuskrui.

Seejärel valada läbi täitmisliitmiku vahepaaki vett (auru korral), kasutades komplekti kuuluvat plastlehtrit või painutatud tilaga kanistrit. Lisada vett, kuni see hakkab õhutusavast välja voolama. Pingutada õhutuskrui käituri juures ja lisada vett, kuni see hakkab paagi täitmisliitmikust välja voolama.

Panna täitmiskork tagasi ja pingutada kinni.

Vedeliku korral täita vahepaak vastava vedelikuga.



SAMSON AG · MESS- UND REGELTECHNIK
Weismüllerstraße 3 · D-60314 Frankfurt am Main
Postfach 10 19 01 · D-60019 Frankfurt am Main
Telefon (0 69) 4 00 90 · Telefaks (0 69) 4 00 95 07

EB 2595 ET

S/C 01.95